


PLAN ETAJ II Sc. 1:100

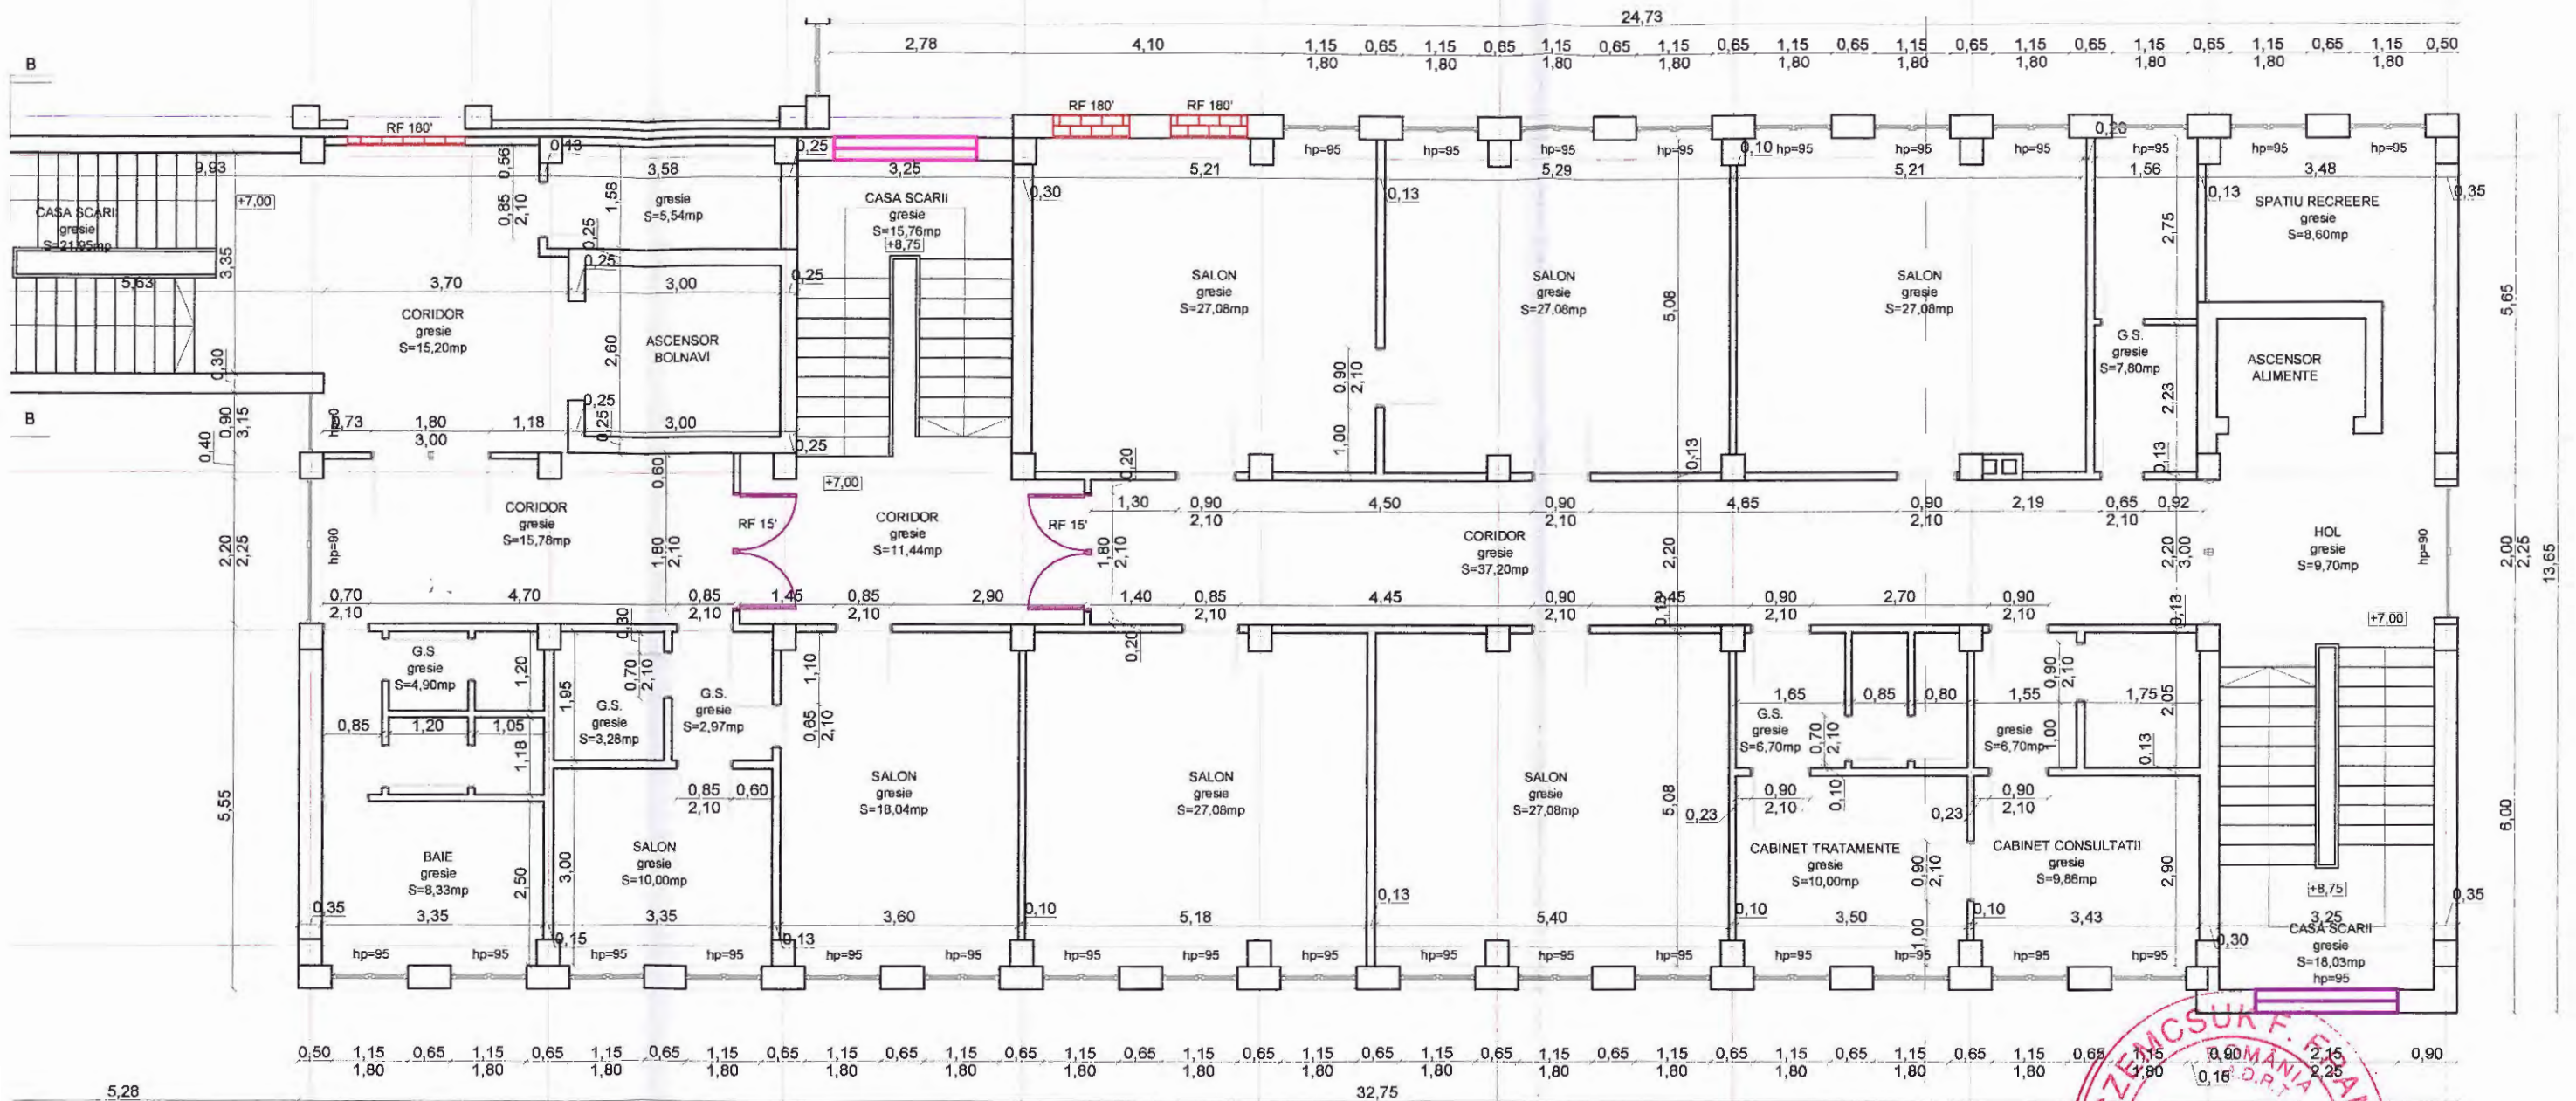

Legenda:

	Usa etansa la foc 45 minute, echipata cu sistem de autoinchidere automat in caz de incendiu;
	Gol inchis cu elemente incombustibile cu rezistenta la foc 45 de minute;
	Gol practicat in suprafata geamului, actionat automat si manual pentru evacuarea fumului cu S=1,89 mp (1 buc x L=2,10 m si l=0,60 m);
	Gol practicat in suprafata geamului, actionat automat si manual pentru evacuarea fumului cu S=1,89 mp (1 buc x L=2,10 m si l=0,60 m), avand rezistenta la foc 45 minute;

Verificator atestat	Prenume și Nume	Semn.	Cerința	Referat / expertiză nr. / data	
Proiectant de specialitate: S.C. INSTALATII GEVIS S.R.L. Romania, jud. Hunedoara, mun. Gheorgheni cod. 330062 str. Ardealului nr. 1				Denumire proiect: Documentatie tehnica pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu pentru functionarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Uricani	Nr. proiect 75/2019
Obiect:	Relevu arhitectura				Faza DTAC
Beneficiar:	D.G.A.S.P.C. HUNEDOARA				Planșa A-03
Denumire planșă:	Plan etaj II				

Aceste desene și specificații sunt proprietatea S.C. INSTALATII GEVIS S.R.L. Ele nu pot fi copiate sau reproduse fără acordul scris al acesteia